



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงคล้า กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงคล้า กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงคล้า กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม อบต.บึงคล้า จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสากลเฟอร์นิเจอร์แอร์แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู
จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุงคล้า กองการศึกษาฯ และ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน. (ราคารวมค่าติดตั้ง) ๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง ๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่น้อยเกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั่วหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน ๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า ๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ หน้า ๘๑ ข้อ ๑๐.๖ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๑	เครื่อง	



(นายชัยฤทธิ์ สิงห์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

Gale Cool | CeilingType

Fixed Speed / R410A




มอก. 2134-2545




Energy Saving

คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูงจึงทำให้เครื่องปรับอากาศไอเออร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จาก กพพ.




Easy Installation

ชุดติดตั้งภายในสามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งติดเพดานหรือตั้งพื้นเพื่อความสะดวกกับทุกสภาพการใช้งาน

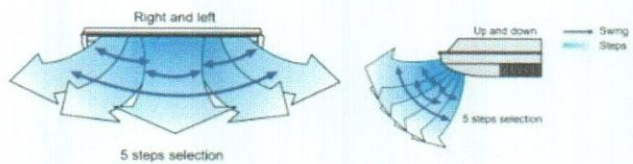

Auto 4-Way Airflow

กระจายความเย็นอัตโนมัติ 4 ทิศทาง
กระจายลมอัตโนมัติทั้งแนวตั้งและแนวนอน
ทำให้ความเย็นกระจายทั่วถึงทุกมุมห้อง

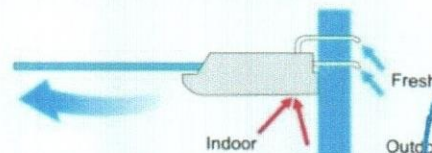

Bring Fresh Air In

การนำเข้าอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก
(30K/36K/40K)



ว.ท.

นายอรุณ วิรุฬหกุล
หุ้นส่วน ผจก


Auto Restart

เครื่องเปิดอัตโนมัติ

เมื่อไฟฟ้าดับ ระบบ E2PROM ของเครื่องปรับอากาศ

ไฮเออร์จะจดจำการตั้งค่าล่าสุดไว้ และจะสั่งให้เครื่อง

ทำงานทันทีเมื่อไฟฟ้ากลับมาปกติ

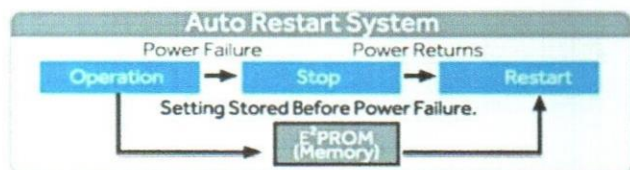


High Quality Filter


แผงฟิลเตอร์คุณภาพสูง

ช่องกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก


เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น

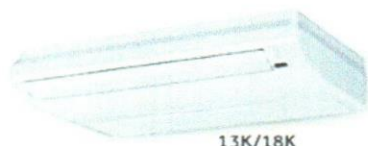

13K/18K

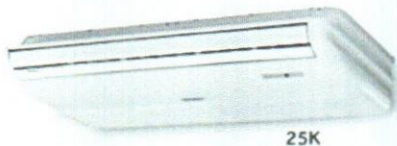

25K

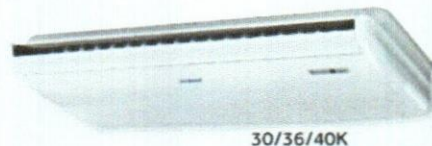

30/36/40K



YR-HES01
Standard



YR-E20
Optional



13 K



18K



25K



30/36K



40K



Clean Air



Comfortable Sleep



Left & Right
Airflow



Auto Swing



Auto Restart



วarranty 2134-2545



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

Model		HCFU-13CS410A	HCFU-18CS410A	HCFU-25CS410A	HCFU-30CS410A
Capacity ความสามารถ	Cooling / ความเย็น	Btu/h	13170	18703	25302
		kW	3.86	5.48	7.41
	Rated power input / วัตต์ไฟฟ้า	kW	1.05	1.53	2.07
	Power supply / แรงดันไฟฟ้า	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)	Btu/Hr/W	13.34	13.00	12.97
	Air volume (H/M/L) / อัตราลม (ลบ/ชม)	m³/h	870/720/650	870/720/650	1550/1350/1240
Noise level ระดับเสียง	Indoor / ภายในห้อง	dB(A)	46/42/39	46/42/39	49/46/43
	Outdoor / ภายนอกห้อง	dB(A)	53	55	56
Net dimension ขนาดตัวเครื่อง	Indoor / ภายในห้อง	mm	990/665/199	990/665/199	1298/700/240
	Outdoor / ภายนอกห้อง	mm	810/680/355	862/730/375	960/840/415
Shipping dimension ขนาดกล่องรวมกล่อง	Indoor / ภายในห้อง	mm	1150/750/300	1150/750/300	1439/775/335
	Outdoor / ภายนอกห้อง	mm	940/760/400	1000/800/420	1090/940/420
Net weight น้ำหนักสุทธิ	Indoor / ภายในห้อง	kg	29/34.5	29/34.5	41/49
	Outdoor / ภายนอกห้อง	kg	43.5/47	53/58	66/75
Piping connection ขนาดท่อ	Gas / ก๊าซ	mm	15.88	15.88	15.88
	Liquid / ของเหลว	mm	9.52	9.52	9.52
	Max pipe length / ยาวสุดท่อ	m	15	15	20
	Max drop / สูงสุดท่อ	m	5	5	5
	Controller mode / ควบคุม		YR-HES01	YR-HES01	YR-H005

Model		HCFU-36CS410A	HCFU-40CS410A	HCFU-36CT410A	HCFU-40CT410A
Capacity ความสามารถ	Cooling / ความเย็น	Btu/h	36061	40536	36534
		kW	10.57	11.88	10.71
	Rated power input / วัตต์ไฟฟ้า	kW	3.07	3.42	3.61
	Power supply / แรงดันไฟฟ้า	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	3/380-415/50
	SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)	Btu/Hr/W	12.45	12.59	13.27
	Air volume (H/M/L) / อัตราลม (ลบ/ชม)	m³/h	1950/1750/1400	2050/1750/1400	1950/1750/1400
Noise level ระดับเสียง	Indoor / ภายในห้อง	dB(A)	51/48/44	51/48/44	51/48/44
	Outdoor / ภายนอกห้อง	dB(A)	59	60	59
Net dimension ขนาดตัวเครื่อง	Indoor / ภายในห้อง	mm	1590/700/240	1590/700/240	1590/700/240
	Outdoor / ภายนอกห้อง	mm	1008/830/480	950/1350/370	1008/830/410
Shipping dimension ขนาดกล่องรวมกล่อง	Indoor / ภายในห้อง	mm	1725/805/329	1725/805/329	1725/805/329
	Outdoor / ภายนอกห้อง	mm	1130/940/500	1090/1500/480	1130/940/500
Net weight น้ำหนักสุทธิ	Indoor / ภายในห้อง	kg	48/58	48/58	48/58
	Outdoor / ภายนอกห้อง	kg	83/88	110/117	83/88
Piping connection ขนาดท่อ	Gas / ก๊าซ	mm	19.05	19.05	19.05
	Liquid / ของเหลว	mm	9.52	9.52	9.52
	Max pipe length / ยาวสุดท่อ	m	20	40	20
	Max drop / สูงสุดท่อ	m	10	20	10
	Controller mode / ควบคุม		YR-HES01	YR-HES01	YR-HES01



๑๖/๑๖

นายอรุณ วิฑูรย์กุล
หุ้นส่วน ผจก

ใบรับรอง MiT

เลขที่ MiT6512000150



Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศไอเออร์

รุ่น HCFU-25CS410AF/HCFU-25CS410AC ขนาด 25,000 BTU

ผลิตโดย บริษัท ไอเออร์ อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536001320

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

นางสาวเพรชรัตน์ เอกแสงกุล

นายอรุณ วิเศษกุล

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายผลิต



(นางสาวเพรชรัตน์ เอกแสงกุล)
รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ใบรับรองนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
ห้ามแก้ไขดัดแปลง การใช้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ส.อ.ท. กำหนด



Tel. (+66)2-345-1100 www.mit.fti.or.th

ออกให้ ณ วันที่ 07 12 2565
มีผลถึง ณ วันที่ 07 12 2566

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จะรับรองเอกสารตามเงื่อนไข
โปรดตรวจสอบใบรับรองที่
www.mit.fti.or.th

